


Информация об основных  
потребительских характеристиках  
регулируемых товаров и услуг регулируемых  
организацией и их соответствии установленным требованиям

Шарьинское представительство ООО «Водоканалсервис»

факт 2014 год

|   |        |
|---|--------|
| 1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)   | 0,51   |
| 2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)                 | 0      |
| 3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)   | 0      |
| 4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:  | 12 756 |
| а) мутность   | 1 268  |
| б) цветность  | 1 268  |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный   | 8 760  |
| г) общие колиформные бактерии   | 730    |
| д) термотолерантные колиформные бактерии  | 730    |
| 5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 4      |
| а) мутность   | 0      |
| б) цветность  | 4      |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный   | 0      |
| г) общие колиформные бактерии   | 0      |
| д) термотолерантные колиформные бактерии  | 0      |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)                                      | 100    |
| 7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)  | 5      |

Исполнительный директор

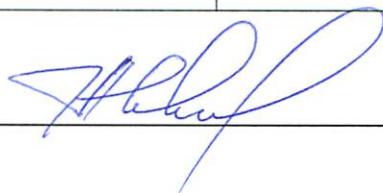


А.В. Иванов

Информация об основных потребительских характеристиках  
 регулируемых товаров и услуг регулируемых  
 организаций и их соответствии установленным требованиям  
 Шарьинское представительство ООО «Водоканалсервис»  
 факт 2014 год

|   |      |
|---|------|
| 1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр)   | 0,05 |
| 2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:   | 880  |
| а) взвешенные вещества  | 35   |
| б) БПК5   | 35   |
| в) аммоний-ион  | 250  |
| г) нитрит-анион   | 250  |
| д) фосфаты (по Р)   | 250  |
| е) нефтепродукты  | 24   |
| ж) микробиология  | 36   |
| 3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 0    |
| а) взвешенные вещества  | 0    |
| б) БПК5   | 0    |
| в) аммоний-ион  | 0    |
| г) нитрит-анион   | 0    |
| д) фосфаты (по Р)   | 0    |
| е) нефтепродукты  | 0    |
| ж) микробиология  | 0    |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)  | 100  |
| 7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)  | 5    |

Исполнительный директор \_\_\_\_\_

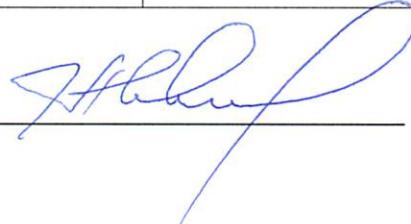

А.В. Иванов